
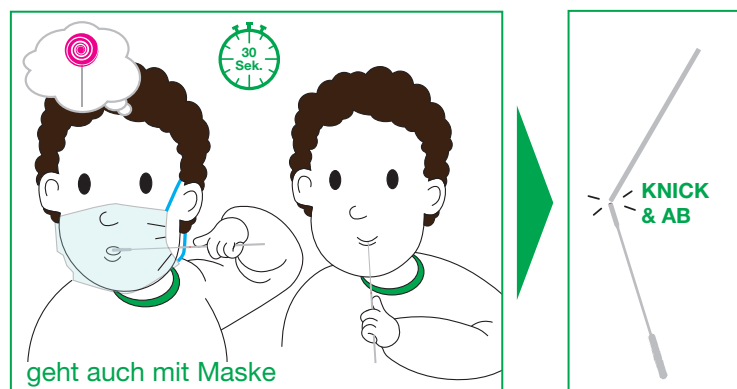


ANLEITUNG POOLTEST


Lieferumfang Testmaterial:

mehrere Lagen einzeln steril verpackte Abstrichtupfer
Barcode-Röhrchen mit je 1 Abstrichtupfer
Pool-Behälter, 50 ml
Etiketten auf DIN A4-Bögen

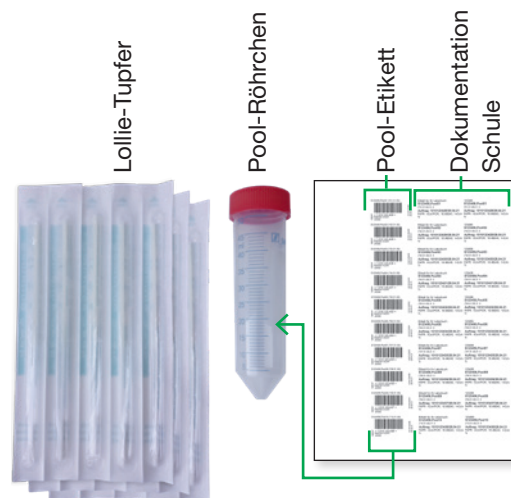


PROBENNAHME

1. Die Schule erhält Barcode-Etiketten für die Pools.
2. Die Probenahme findet morgens in der Schule statt.
3. Die Tupfer der Kinder und des Personals einer Klasse werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt – wenn das Röhrchen voll ist, auch in einem weiteren.
4. Das bzw. die Röhrchen werden mit einem Pooletikett beklebt.
5. Ein Transportdienst bringt die Proben in unser Labor.
6. Wir führen eine Pool-PCR-Testung durch.
7. Wir übermitteln die Testbefunde an die Schule.

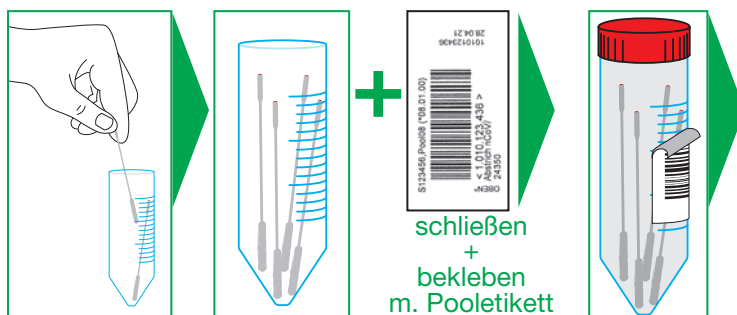

Probe ins Sekretariat/
zum Sammelpunkt

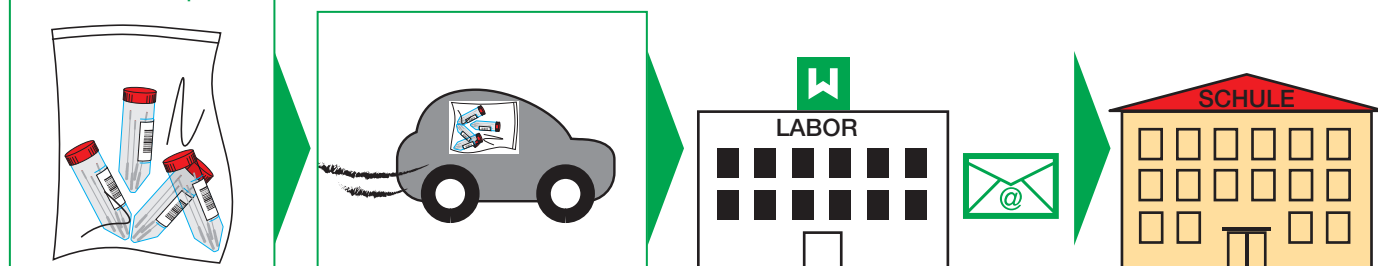

SARS-COV-2-PCR-TESTUNG

ABLAUF „LOLLI-POOL“-METHODE

PROBENNAHME

1. Die Schule erhält Barcode-Etiketten für die Pools.
2. Die Probennahme findet morgens in der Schule statt.
3. Die Tupfer der Kinder und des Personals einer Klasse werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt – wenn das Röhrchen voll ist, auch in einem weiteren.
4. Das bzw. die Röhrchen werden mit dem Etikett für die Klasse beklebt (siehe „ANLEITUNG POOL-TEST“).

TRANSPORT UND TEST

1. Ein Transportdienst bringt die Proben in unser Labor.
2. Wir führen eine Pool-PCR-Testung durch.

POOL-PCR NEGATIV

keine Infektion

1. Wir übermitteln die Testbefunde an die Schulen und an das Gesundheitsamt.
2. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

POOL-PCR POSITIV

mindestens 1 Person infiziert

1. Wir informieren das Gesundheitsamt und die Schule.
2. Die Schule informiert die Eltern.

ERNEUTE PROBENNAHME

1. Die Probennahme findet zuhause statt. Es handelt sich jeweils um eine Einzelprobe (siehe „ANLEITUNG EINZELTEST (NACH POSITIVEM POOL) INFORMATION FÜR ELTERN“).
2. Die Eltern bringen die Einzelproben in die Schule. Die Kinder dürfen die Schule nicht betreten.

TRANSPORT UND TEST

1. Ein Transportdienst bringt die Einzelproben von der Schule in unser Labor.
2. Wir führen für jede Einzelprobe eine PCR-Testung durch.

EINZEL-PCR NEGATIV

keine SARS-CoV-2-Infektion

Weiteres Vorgehen wie vom Land NRW und dem Gesundheitsamt festgelegt.

EINZEL-PCR POSITIV

SARS-CoV-2-Infektion

Weiteres Vorgehen wie vom Land NRW und dem Gesundheitsamt festgelegt.